

Test	Ergebnis	Referenzbereich	NIEDRIG	NORMAL	HOCH
LaserCyte Dx (12. Mai 2016 16:37)					
RBC	3,27 x10 ¹² /L	5.50 - 8.50	NIEDRI		
HCT	24,1 %	37.0 - 55.0	NIEDRI		
HGB	8,6 g/dL	12.0 - 18.0	NIEDRI		
MCV	73,7 fL	60.0 - 77.0			
MCH	26,3 pg	18,5 - 30,0			
MCHC	35,7 g/dL	30,0 - 37,5			
RDW	19,3 %	14,7 - 17,9	HOCH		
%RETIC	4,0 %				
RETIC	129,3 K/μL	10,0 - 110,0	HOCH		
WBC	26,85 x10 ⁹ /L	5,50 - 16,90	HOCH		
%NEU	* 91,2 %				
%LYM	3,0 %				
%MONO	* 4,6 %				
%EOS	0,8 %				
%BASO	0,4 %				
NEU	* 24,49 x10 ⁹ /L	2,00 - 12,00	HOCH		
LYM	0,80 x10 ⁹ /L	0,50 - 4,90			
MONO	* 1,23 x10 ⁹ /L	0,30 - 2,00			
EOS	0,23 x10 ⁹ /L	0,10 - 1,49			
BASO	0,11 x10 ⁹ /L	0,00 - 0,10	HOCH		
PLT	603 K/μL	175 - 500	HOCH		
MPV	11,0 fL				
PDW	17,5 %				
PCT	0,66 %				


04.05.16
16:41

* 1,86 x10¹²/L
* 15,6 %
6,4 g/dL
* 83,9 fL
34,6 pg
--- g/dL
18,6 %
3,3 %
62,4 K/μL
19,02 x10⁹/L
75,0 %
8,5 %
15,3 %
1,0 %
0,2 %
14,27 x10⁹/L
1,61 x10⁹/L
2,92 x10⁹/L
0,19 x10⁹/L
0,04 x10⁹/L
* 1995 K/μL
* 14,0 fL
18,9 %
* 2,80 %

WBC abnormale Verteilung (WD)


Wert außerhalb des Referenzbereiches (VRL)

RBC-Durchlauf

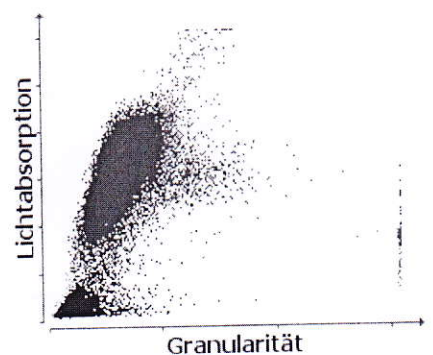

■ RBC ■ RETICS ■ PLT ■ RBC-Frag ■ Dubletten
■ QualiBeads

WBC-Durchlauf

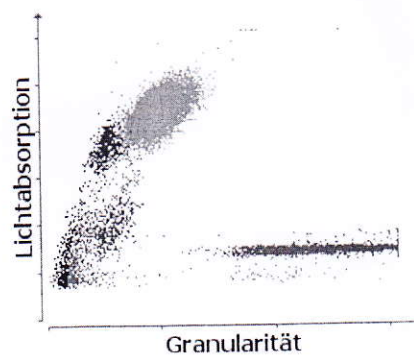

■ NEU ■ LYM ■ MONO ■ EOS ■ BASO
■ PLT AGG ■ WBC-Frag ■ uRBC ■ QualiBeads